

Voor de juiste aansluiting in/ out, zie de installatie handleiding

Renvoi:

| | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kogelkraan | 7 | Drukmeter, temperatuurmeter |
| 2 | Inlaatcombinatie | 8 | Temperatuurmeter |
| 3 | Hydraulische actieve circulatiepomp | 9 | Expansievat |
| 4 | Binnenunit 200AIR-BT50 | 10 | Vuilfilter |
| 5 | Buitenunit ACP06/08 | 11 | Recirculatie/ ringleiding |
| 6 | Vulpunt | | |




Climer-Benelux
 Braken 59, 1713GC Obdam
 T: +31 229 - 22 00 11 E: info@climer-benelux.com I: www.climer-benelux.com

Versie:
 02.20230921

Tekening:

PS-02-01

Principeschema 02. EcoHeat 200AIR-BT50
 "All Electric" afgiftesysteem vloerverwarming

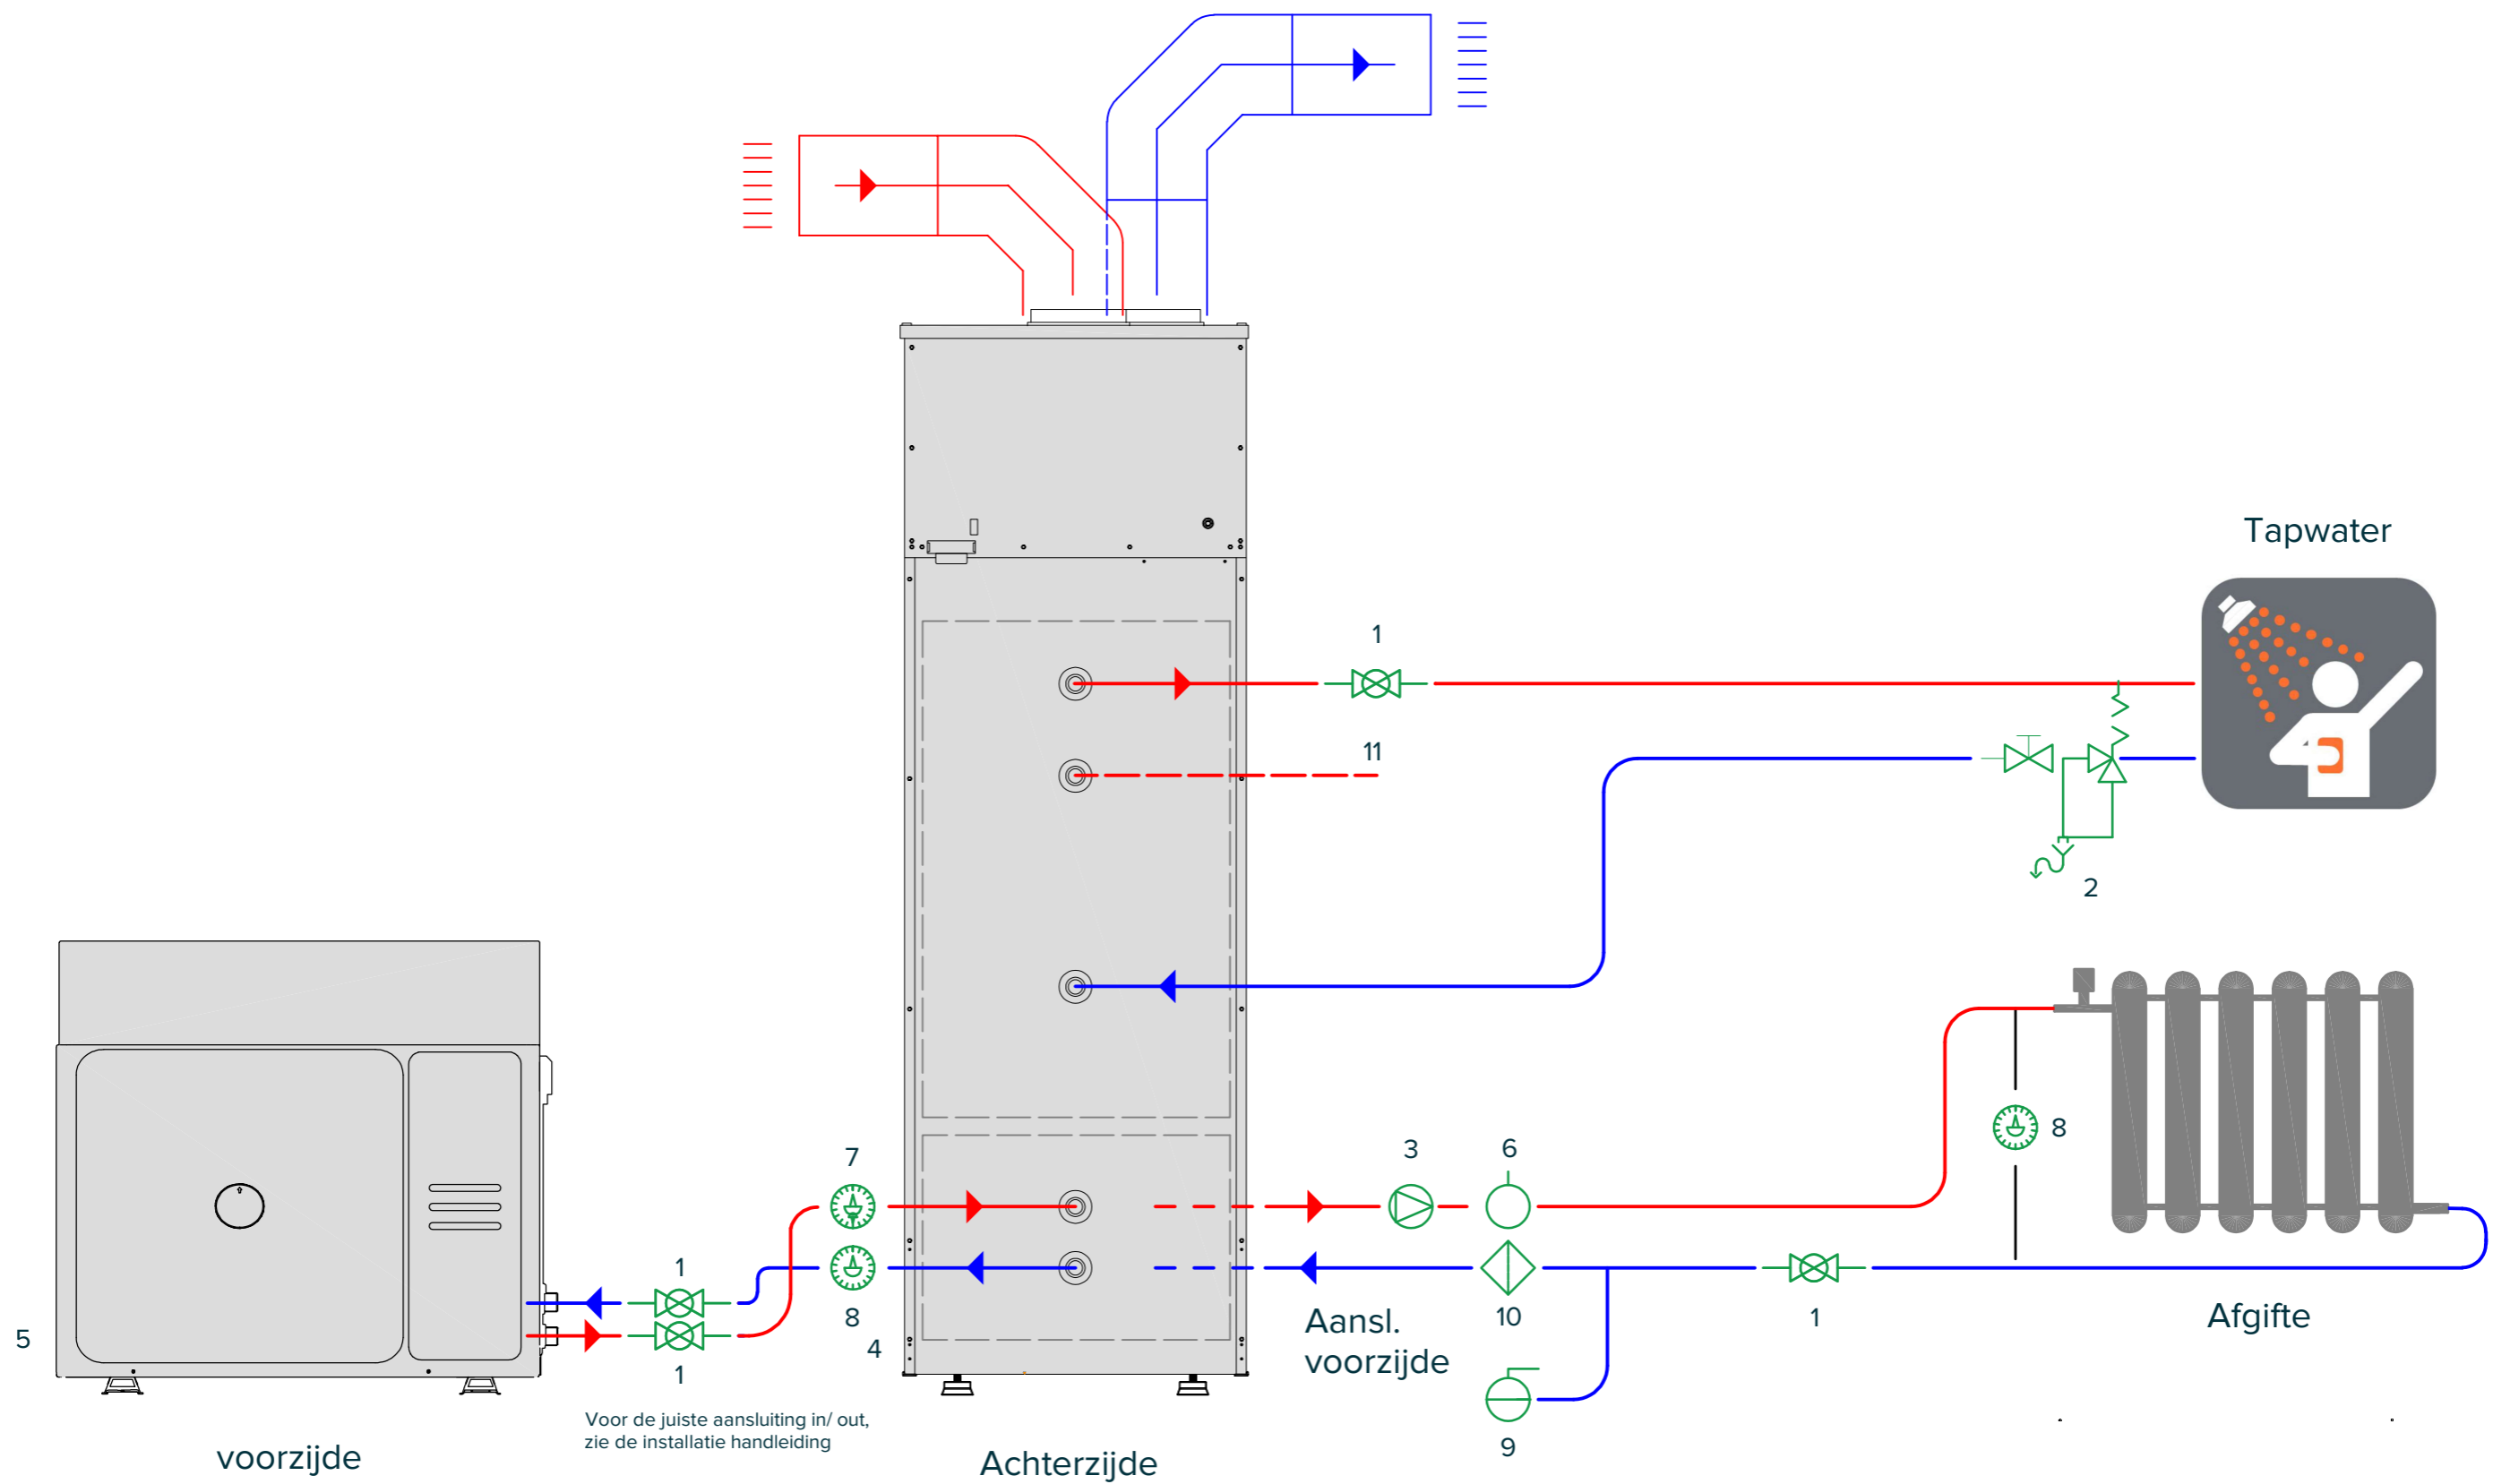

Renvooi:

| | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kogelkraan | 7 | Drukmeter, temperatuurmeter |
| 2 | Inlaatcombinatie | 8 | Temperatuurmeter |
| 3 | Hydraulische actieve circulatiepomp | 9 | Expansievat |
| 4 | Binnenuit 200AIT-BT50 | 10 | Vuilfilter |
| 5 | Buitenunit ACP06/08 | 11 | Recirculatie/ ringleiding |
| 6 | Vulpunt | | |




Climer-Benelux
 Braken 59, 1713GC Obdam
 T: +31 229 - 22 00 11 E: info@climer-benelux.com I: www.climer-benelux.com

Principechema 02. EcoHeat 200AIR-BT50
 "All Electric" afgiftesysteem radiatoren

Versie:
 02.20230921

Tekening:

PS-02-02

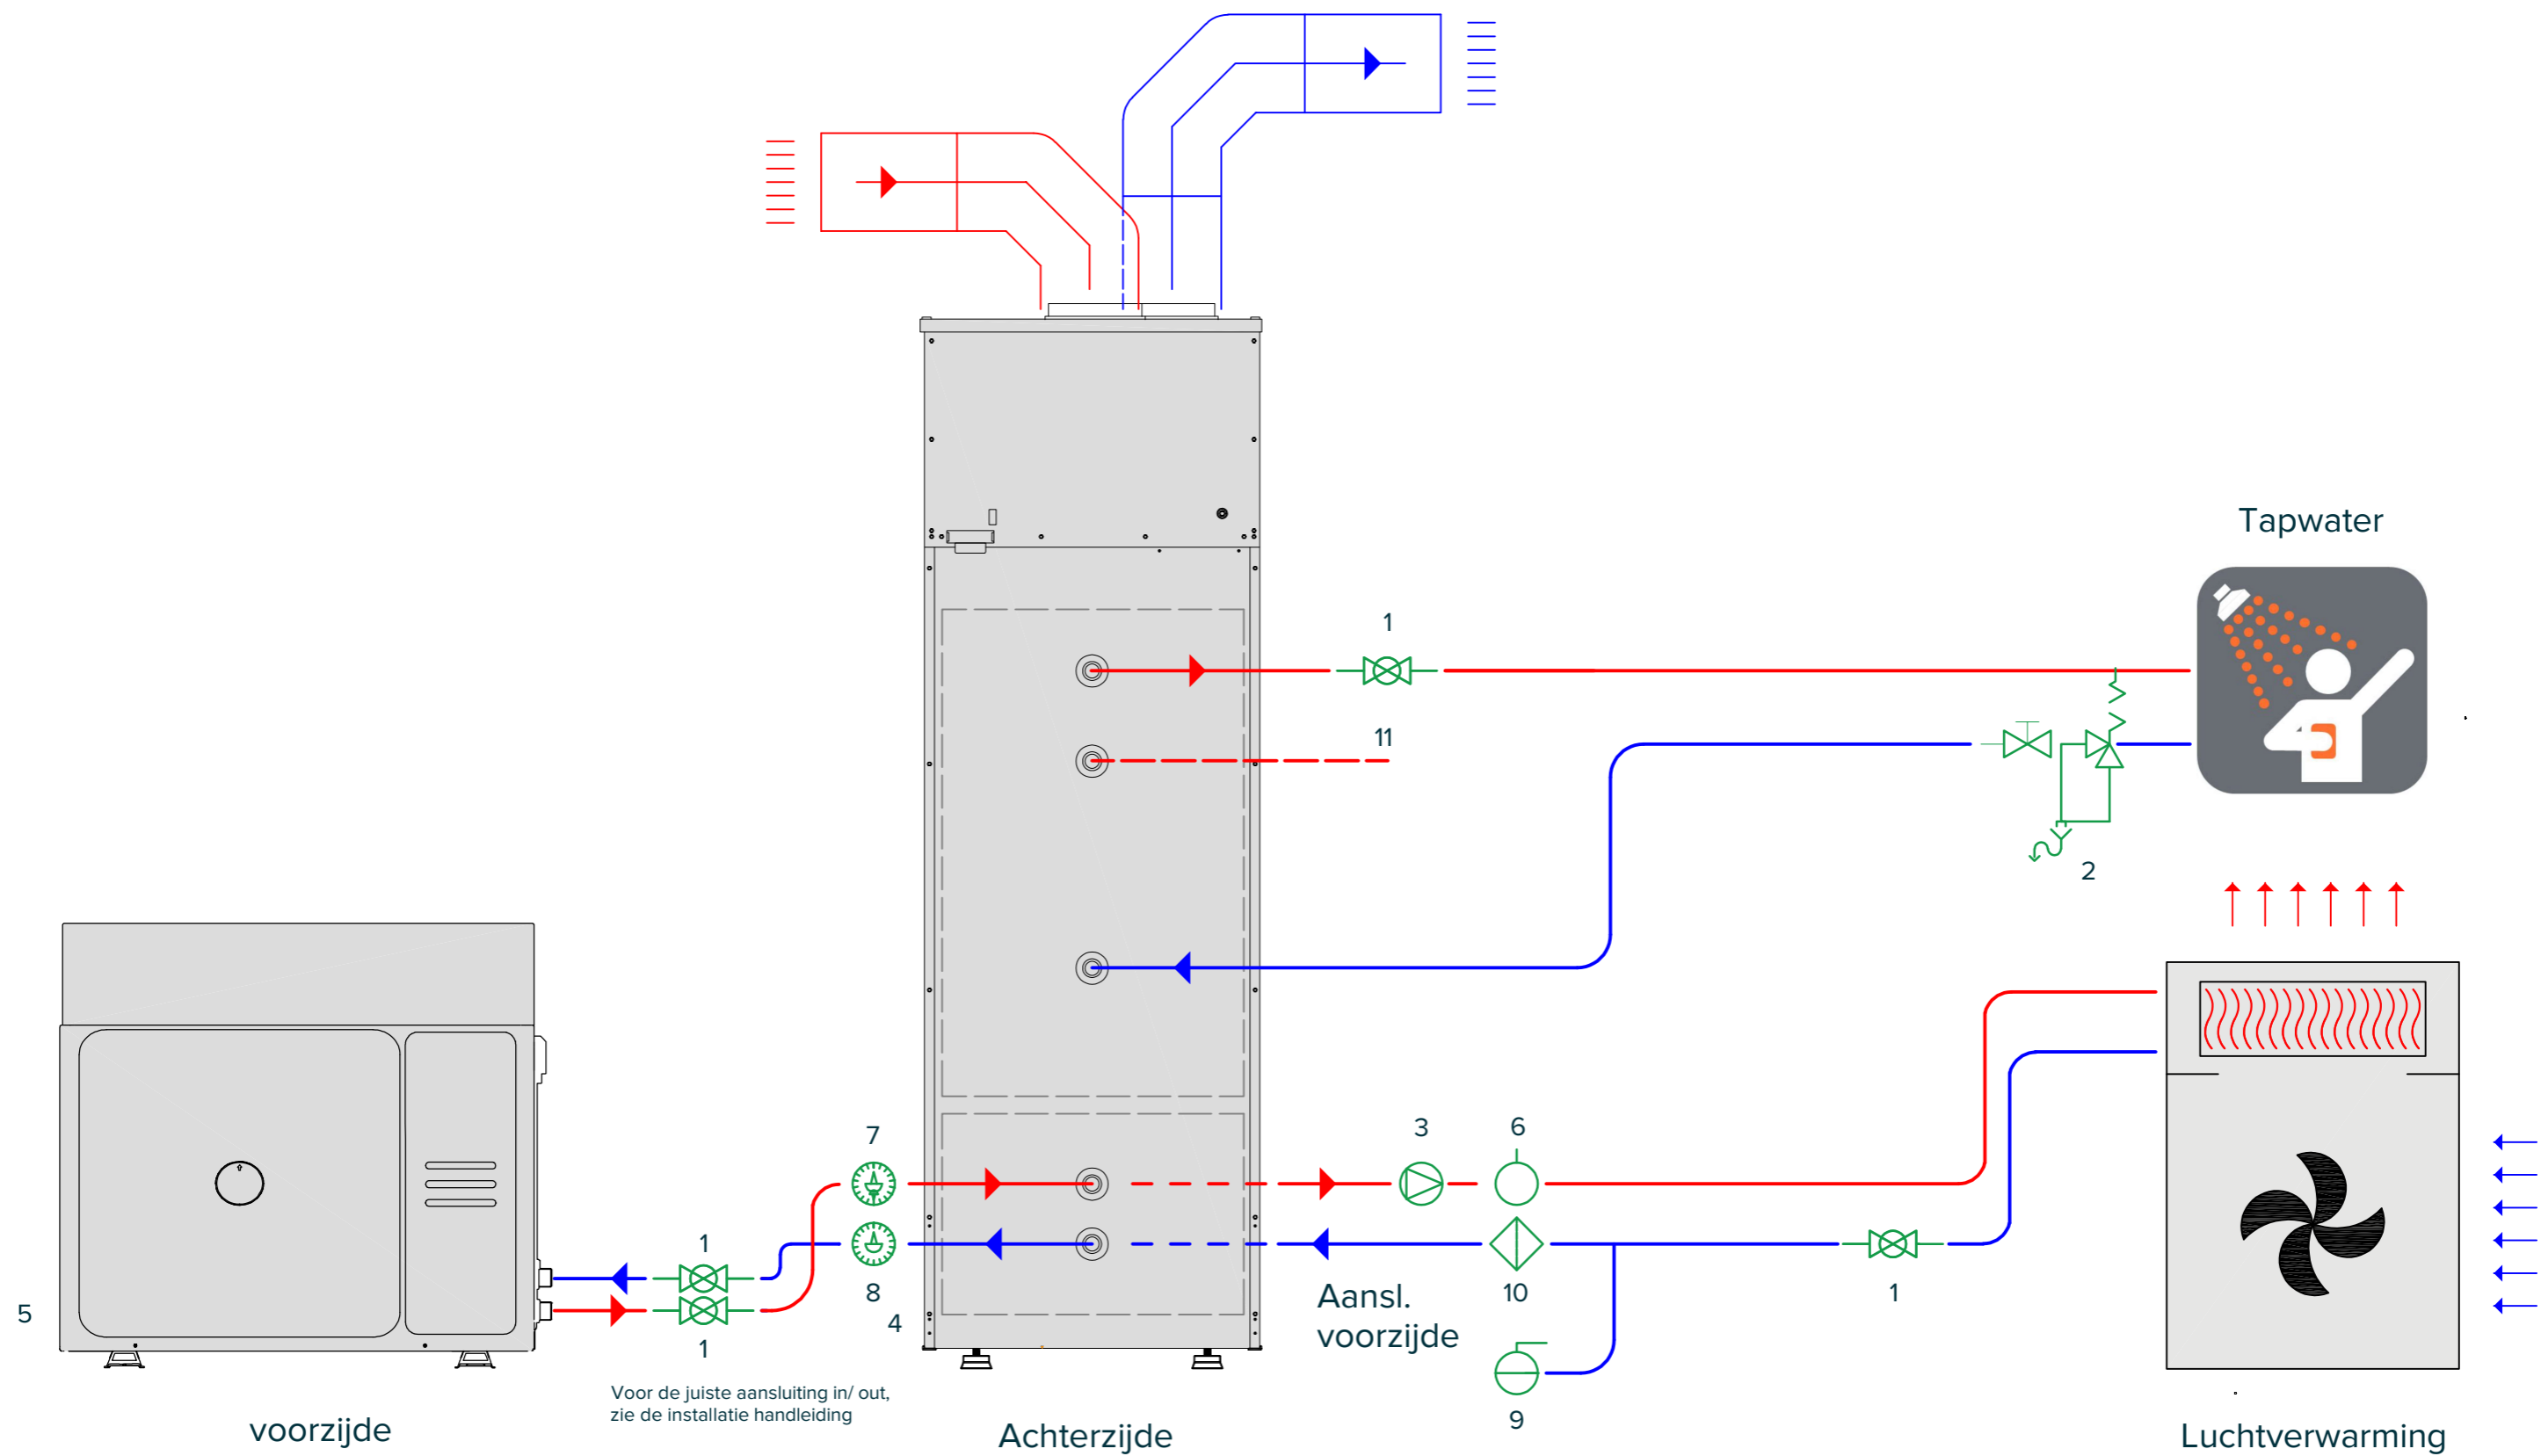

Voor de juiste aansluiting in/ out, zie de installatie handleiding

Renvoi:

| | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kogelkraan | 7 | Drukmeter, temperatuurmeter |
| 2 | Inlaatcombinatie | 8 | Temperatuurmeter |
| 3 | Hydraulische actieve circulatiepomp | 9 | Expansievat |
| 4 | Binnenunit 200AIR-BT50 | 10 | Vuilfilter |
| 5 | Buitenunit ACP06/08 | 11 | Recirculatie/ ringleiding |
| 6 | Vulpunt | 12 | Buitenunit ACP06/08 |




Climer-Benelux
 Braken 59, 1713GC Obdam
 T: +31 229 - 22 00 11 E: info@climer-benelux.com I: www.climer-benelux.com

Versie:
 02.20230921

Tekening:

PS-02-03

Principeschema O2. EcoHeat 200AIR-BT50
 "All Electric" afgiftesysteem luchtverwarming

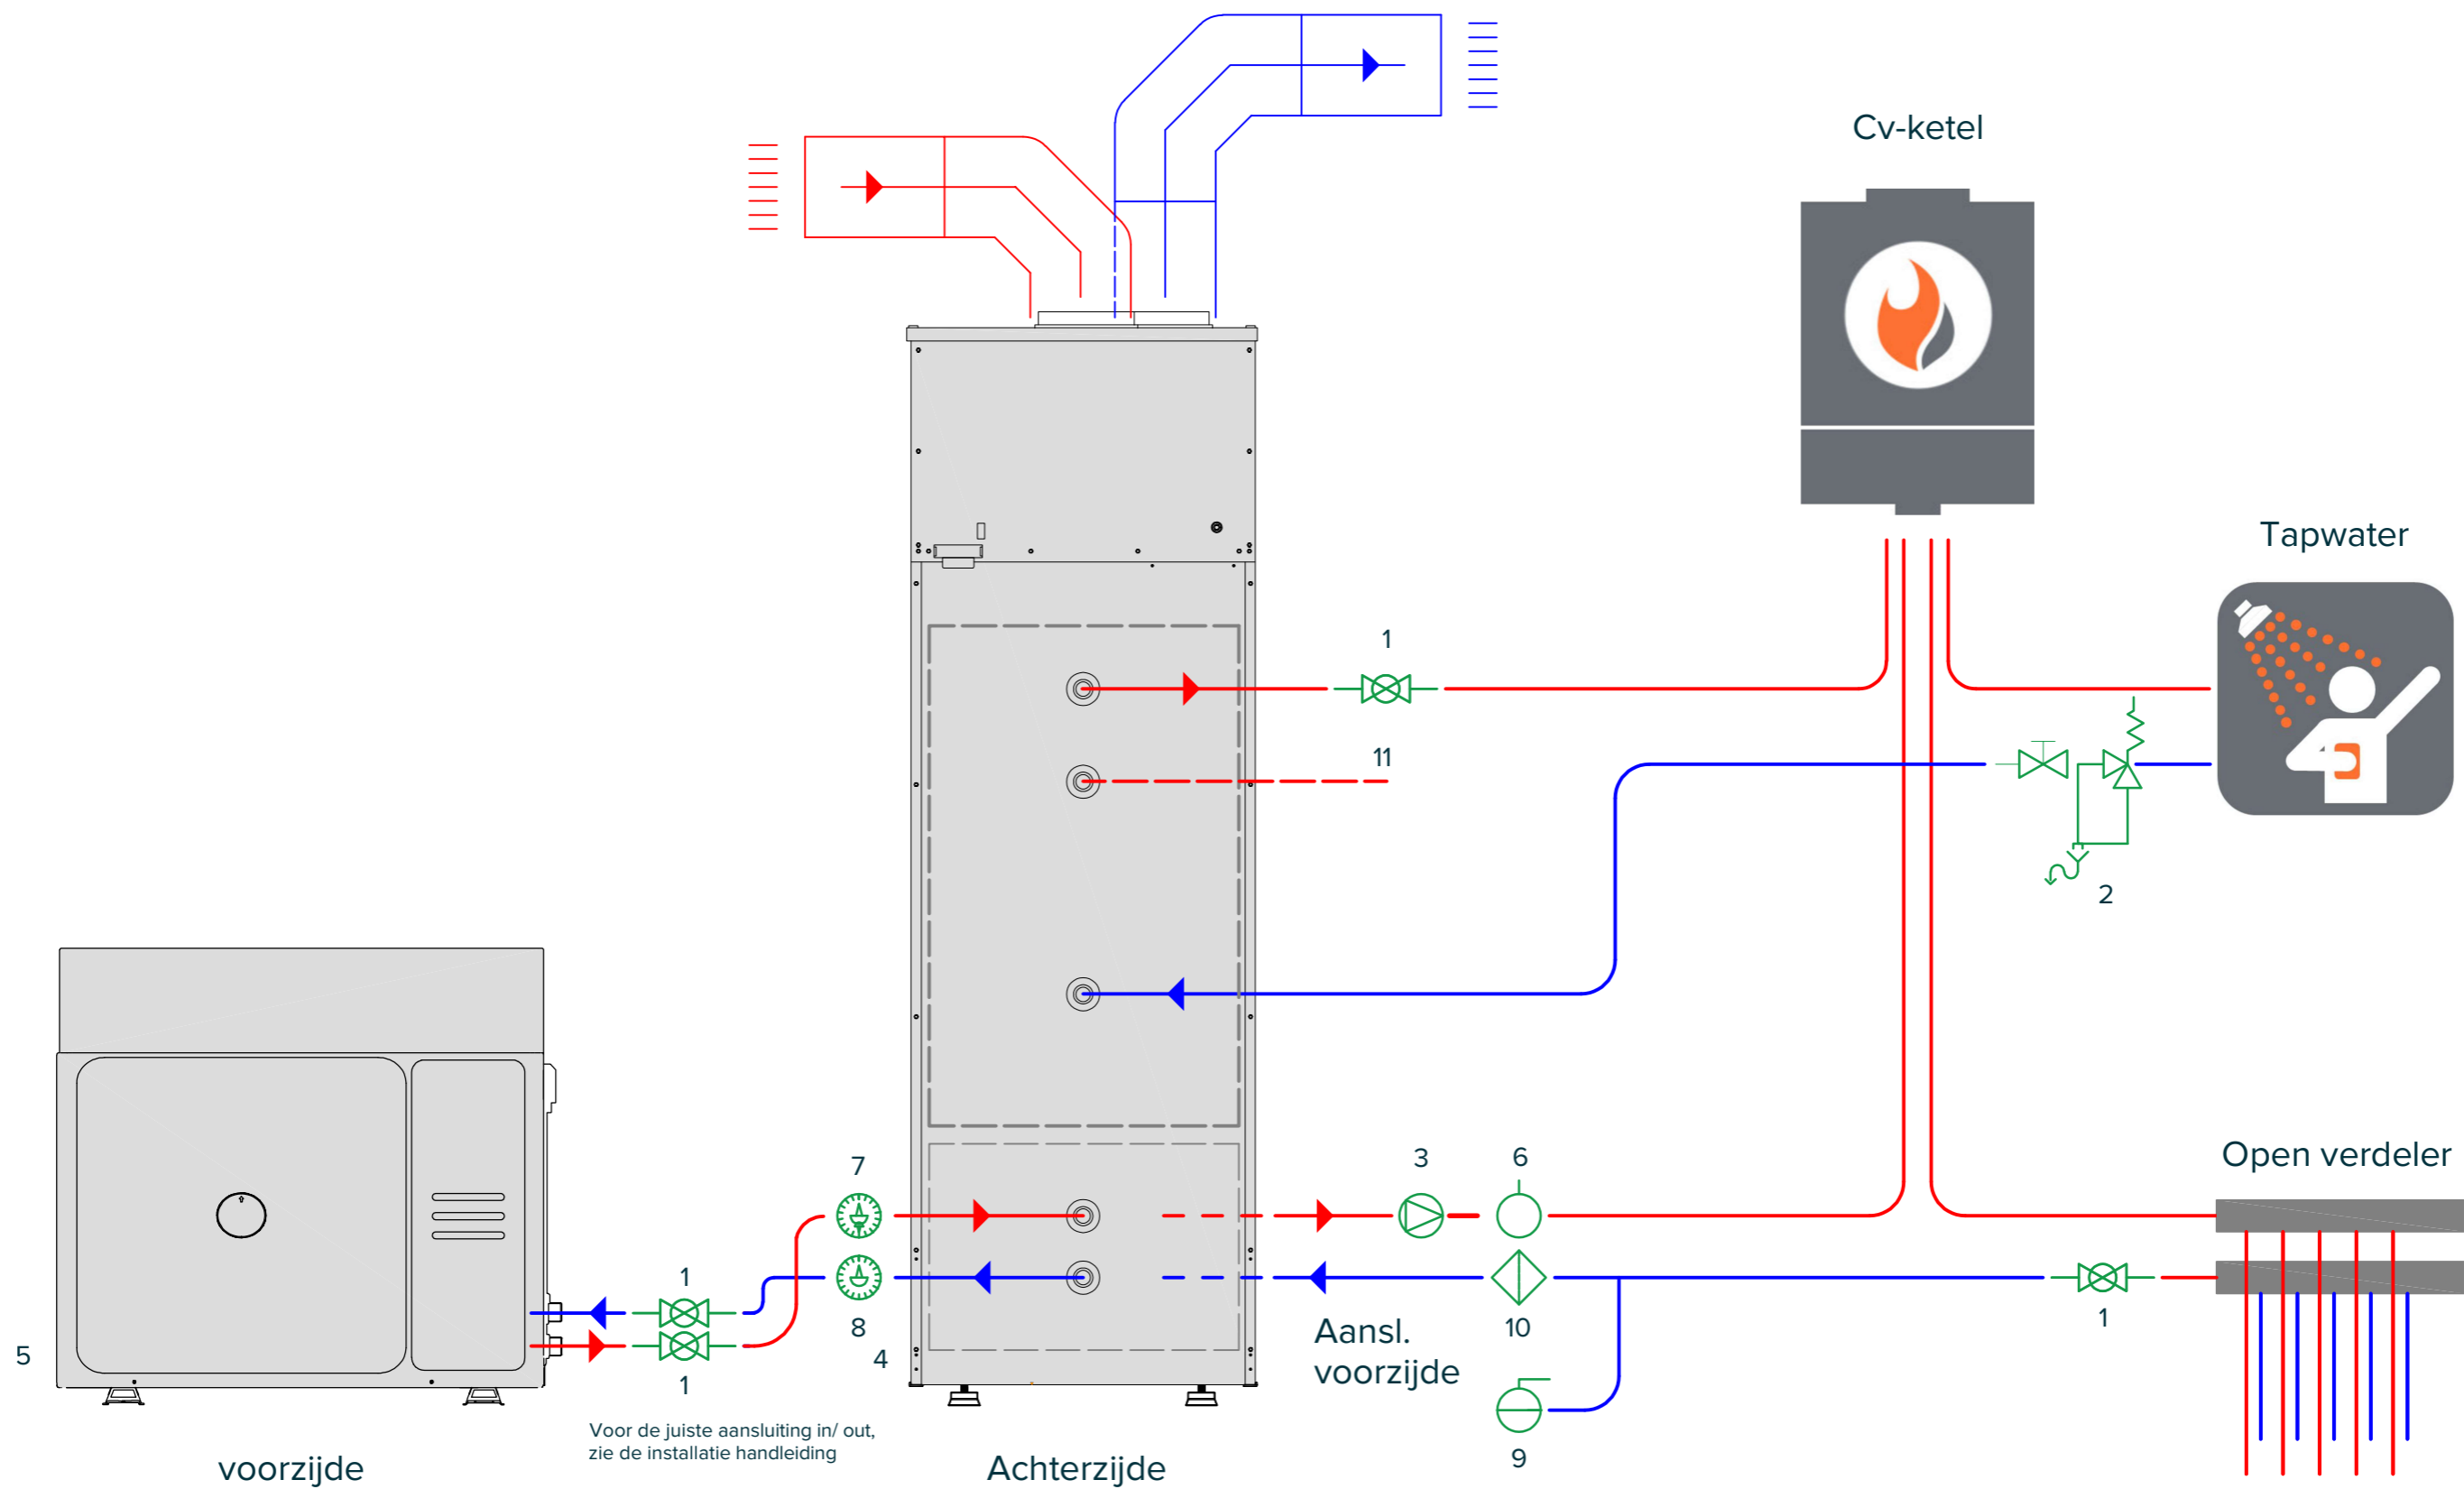

Renvooi:

| | | | |
|---|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1 | Kogelkraan | 7 | Drukmeter, temperatuurmeter |
| 2 | Inlaatcombinatie | 8 | Temperatuurmeter |
| 3 | Hydraulische actieve circulatiepomp | 9 | Expansievat |
| 4 | Binnenunit 200AIR-BT50 | 10 | Vuilfilter |
| 5 | Buitenunit ACP06/ 08 | 11 | Recirculatie/ ringleiding |
| 6 | Vulpunt | 12 | Buitenunit ACP06/08 |



Climer-Benelux
 Braken 59, 1713GC Obdam
 T: +31 229 - 22 00 11 E: info@climer-benelux.com I: www.climer-benelux.com

Versie:
 02.20230921

Tekening:

PS-02-04

Principeschema 02. EcoHeat 200AIR-BT50
 "All Electric Ready" afgiftesysteem vloerverwarming